

NOREADE C.E. BEAUVOIS EN CAMBRESIS

Lille, le 30 décembre 2025

MONSIEUR LE MAIRE
MAIRIE DE LIGNY EN CAMBRESIS
Mairie
Rue Pierre Curie
59191 LIGNY EN CAMBRESIS

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé en application du Code de la Santé Publique. Les résultats en distribution doivent être affichés en mairie et sont également disponibles sur le site : www.eaupotable.sante.gouv.fr

Type	Code	Nom	Prélevé le : lundi 01 décembre 2025 à 10h07
Prélèvement	00338258		par : MAK
Unité de gestion	0038	NOREADE C.E. BEAUVOIS EN CAMBRESIS	Type visite : D1
Installation	UDI 000543	LIGNY EN CAMBRESIS	
Point de surveillance	P 0000000644	CENTRE BOURG	Commune : LIGNY-EN-CAMBRESIS
Localisation exacte	évier WC mairie		

Mesures de terrain	Résultats	Limites de qualité inférieure supérieure	Références de qualité inférieure supérieure
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES			
Aspect (qualitatif)	0 SANS OE		
Couleur (qualitatif)	0 SANS OE		
CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL			
Température de l'eau	9,7 °C		25,00
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE			
pH	7,4 unité pH		6,50 9,00
MINERALISATION			
Conductivité à 25°C	723 µS/cm		200,00 1 100,00
RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION			
Chlore libre	0,25 mg(Cl ₂)/L		
Chlore total	0,30 mg(Cl ₂)/L		

Analyse laboratoire

Analyse effectuée par : LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON (CARSO-LSEHL)

Type de l'analyse : D1

Code SISE de l'analyse : 00338256

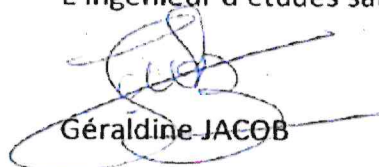
Référence laboratoire : LSE2512-22987

	Résultats	Limites de qualité inférieure supérieure	Références de qualité inférieure supérieure
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES			
Coloration	<5 mg(Pt)/L		15,00
Odeur (qualitatif)	0 Qualit.		
Saveur (qualitatif)	0 Qualit.		
Turbidité néphélométrique NFU	0,15 NFU		2,00
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES			
Ammonium (en NH ₄)	<0,05 mg/L		0,10
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES			
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	<1 n/mL		
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	<1 n/mL		
Bactéries coliformes /100ml-MS	<1 n/(100mL		0
Entérocoques /100ml-MS	<1 n/(100mL	0	
Escherichia coli /100ml - MF	<1 n/(100mL	0	

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00338258)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Pour le Directeur Général de l'ARS et par délégation,
L'ingénieur d'études sanitaires,


Géraldine JACOB